




PIANO TERZO

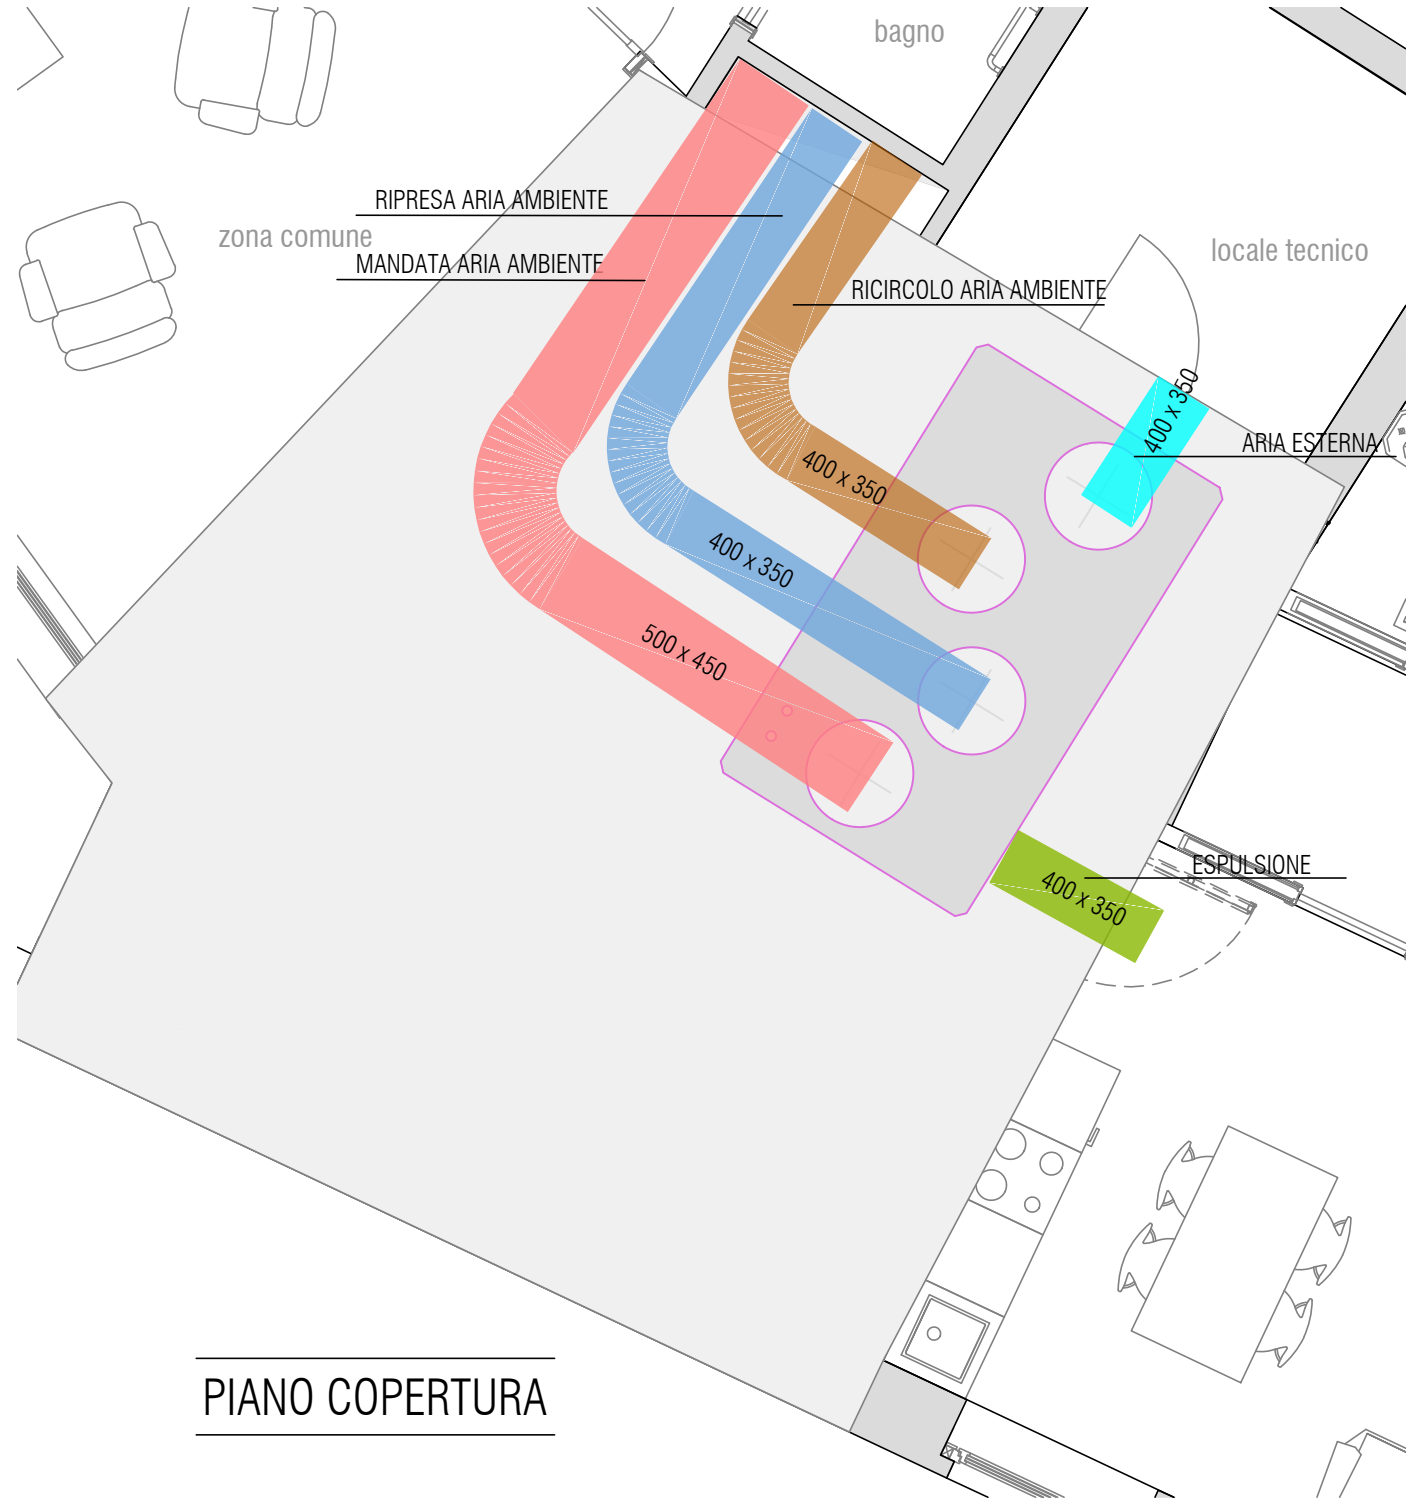

PIANO COPERTURA

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI	
	TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALTA TEMPERATURA
	TUBAZIONE ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA E RICIRCOLO
	SATELLITE CONTABILIZZAZIONE ACQUA SANITARIA
	COLONNA DI SCARICO ACQUE NERE
	COLONNA DI ASPIRAZIONE BAGNI CIECHI ASPIRATORE BAGNI VALVOLA DI ESTRAZIONE
	COLLETTORE CIRCUITO ACQUA CALDA / FREDDA SANITARIA
	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PANNELLI A PAVIMENTO PARTE SUPERIORE: N° COLLETTORE IN ABITAZIONE PARTE INFERIORE PIANO DI INSTALLAZIONE
	CANALE DI MANDATA
	CANALE DI RIPRESA
	CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
	CANALE DI ESPULSIONE
	BOCCHETTE DI RIPRESA
	BOCCHETTE DI MANDATA

NOTE	
-	LE TUBAZIONI DELL'ACQUA FREDDA SANITARIA DEVONO ESSERE SEPARATE DALLE TUBAZIONI DI ACQUA CALDA SANITARIA, RICIRCOLO E RISCALDAMENTO PER EVITARE CHE L'ACQUA FREDDA SI SCALDI NELLA TUBAZIONE.
-	IL REALE PERCORSO DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI, DELLE COLONNE MONTANTI E LA POSIZIONE DEI CORPI SCALDANTI VERRA' DEFINITO IN CANTIERE. DOVRANNO ESSERE PREVISTI SCARICHI NEI PUNTI BASSI E SFOGHI NEI PUNTI ALTI.
-	LA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SANITARI NEI BAGNI DOVRA' TENERE CONTO DELLE INDICAZIONI DELLE NORME CEI 64/8.
-	I TERMOSTATI AMBIENTE (A CARICO DELL'ELETTRICISTA) SARANNO POSIZIONATI AD UNA ALTEZZA DI 150 cm IN POSIZIONE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI
-	DOVRANNO ESSERE TASSATIVAMENTE RISPETTATE LE INDICAZIONI DEI COSTRUTTORI DELLE VARIE APPARECCHIATURE SIA PER QUANTO RIGUARDA I COLLEGAMENTI IDRAULICI, ELETTRICI E LE REGOLAZIONI
-	DOVRA' ESSERE RISPETTATA UNA PENDENZA MINIMA PARI A 0.5% PER QUANTO RIGUARDA LE TUBAZIONI IN POLIETILENE PER SCARICHI ACQUE NERE
-	INSTALLARE TUBAZIONI E SCARICHI ACQUE NERE DEI BAGNI IN BASE ALLA DISPOSIZIONE DEI SANITARI
-	I COLLETTORI SANITARI DOVRANNO ESSERE ISPEZIONABILI

<div><div><div><div><div>ECA</div><div>Edoardo Colonna Architeti</div><div>studio@colonna-architeti.com</div><div>www.colonna-architeti.com</div><div>Tel. +390283417877</div></div></div><div><div>Edoardo Colonna di Paliano</div><div>Via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 milano</div><div>Tel. +39.02.83.41.78.77</div><div>email: studio@colonna-architeti.com</div><div>Albo Ord. Arch. Di Milano n. 8817</div></div></div></div>			
progetto			
Comune di Campogalliano			
SOCIAL HOUSING, CENTRO ANZIANI E SALA POLIFUNZIONALE			
Progetto definitivo			
aggiornamenti			
disegno			
IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA			
PIANO TERZO			
committente:		progettisti:	
<div>COMUNE DI CAMPOGALLIANO Piazza Vittorio Emanuele III°, 1 41011 Campogalliano (Mo) www.comune.campogalliano.mo.it</div>		<div>Arch. Edoardo Colonna di Paliano EDOARDO COLONNA ARCHITETTI via Gaspare Bugatti, 5 - 20144 Milano tel. +390283417877 www.colonna-architeti.com</div>	
<div>Ing. Giacomo Bertolini BRINGSOL s.r.l. via per San Marco, 6/A - 23017 Morbegno (SO) tel./fax 0342 601169 / 0342 619126 www.bringisol.it</div>			
data	scala	rif.	tavola
maggio 2019	1:50	A 17 35	DM_M08
questo elaborato è proprietà dello studio e protetto a termini di legge			